



SYSTEM CONTROL Interface

Model **MAC-333IF-E**



[FOR INSTALLER]

INSTALLATION MANUAL

[FÜR INSTALLATEURE]

INSTALLATIONSHANDBUCH

[POUR L'INSTALLATEUR]

MANUEL D'INSTALLATION

[VOOR DE INSTALLATEUR]

INSTALLATIEHANDLEIDING

[PARA EL INSTALADOR]

MANUAL DE INSTALACIÓN

[PER L'INSTALLATORE]

MANUALE DI INSTALLAZIONE

[ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ]

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

[PARA O INSTALADOR]

MANUAL DE INSTALAÇÃO

[TIL INSTALLATØREN]

INSTALLATIONSMANUAL

[FÖR INSTALLATÖREN]

INSTALLATIONSMANUAL

[MONTÖR İÇİN]

MONTAJ ELKİTABI

[ДЛЯ УСТАНОВИТЕЛЯ]

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

[安装人员适用]

安装说明书

[安裝人員適用]

安裝說明書

[สำหรับผู้ทำการติดตั้ง]

คู่มือการติดตั้ง

English

Deutsch

Français

Nederlands

Español

Italiano

Ελληνικά

Português

Dansk

Svenska

Türkçe

Русский

简体中文

繁體中文

ไทย

Содержание

1. Инструкции по технике безопасности	112
2. Перед монтажом.....	113
3. Функциональная и электрическая схема подключения компонентов интерфейсного блока	113
4. Подробная информация о микропереключателях....	114
5. Детали	114
6. Подключение интерфейсного блока управления системой к комнатному кондиционеру	115
7. Подключение интерфейсного блока управления системой ко всем системам (Дополнительная информация по каждой системе приводится в соответствующей инструкции по эксплуатации.)	115
8. Подключение к системе М-NET	116
9. Подключение к пульту дистанционного управления MA.....	117
10. Пульт дистанционного управления	118
11. Настройка выходного сигнала.....	119
12. Включение/выключение электропитания	120
13. Монитор состояния интерфейса	120
14. Монтаж интерфейсного блока управления системой	121
15. Примечания по эксплуатации.....	121
16. Характеристики	121

Общие сведения об интерфейсном блоке управления системой

- Некоторые комнатные кондиционеры нельзя подключать к интерфейсу.

Перед подключением комнатного кондиционера убедитесь, что его можно использовать с этим интерфейсом.

1. Инструкции по технике безопасности

- Перед началом работы с устройством ознакомьтесь со всеми инструкциями по технике безопасности.
- В данном руководстве приведена важная информация по безопасной эксплуатации.
Строго следуйте всем инструкциям.

- По завершении установки интерфейса предоставьте данное руководство по установке пользователю. Доведите до сведения пользователей, что оно должно храниться вместе с инструкцией по эксплуатации комнатных кондиционеров и гарантийными талонами в надежном месте.

⚠ Предупреждение

(Неправильное обращение с устройством может иметь серьезные последствия, включая травмы или смертельный исход.)

- **Пользователям запрещается монтировать интерфейс самостоятельно.**
Неправильная установка интерфейсного блока в случае сбоя может стать причиной пожара, поражения электрическим током, повреждений устройства или утечки воды. Обратитесь к продавцу, у которого было приобретено данное устройство, или специалисту по монтажу.
- **Установка интерфейса должна проводиться строго в соответствии с прилагающимися инструкциями.**
Неправильная установка интерфейса в случае сбоя может стать причиной пожара, поражения электрическим током и повреждений устройства.
- **Монтируйте устройство на надежных опорах.**
Монтаж устройства на слабых опорах может стать причиной его падения и вызвать повреждения.
- **Монтируйте устройство так, чтобы внешняя сила и напряжение кабельной проводки не передавались интерфейсному блоку.**
Неправильное подключение и монтаж устройства могут привести к разрыву соединения, перегреву, появлению дыма или пожару.
- **Крышка интерфейсного блока должна быть надежно закрыта.**
В противном случае попадание влаги и пыли внутрь может привести к пожару или поражению электрическим током.
- **Запрещается подключать интерфейсный блок к источнику напряжения переменного тока.**
Подключение блока к источнику напряжения выше номинального может привести к повреждению устройства или пожару.
- Для монтажа устройства используйте только компоненты Mitsubishi или других сертифицированных производителей.
Неправильная установка интерфейсного блока в случае сбоя может стать причиной пожара, поражения электрическим током, повреждений устройства или утечки воды.
- Электрические работы должны выполняться квалифицированными сотрудниками согласно местным стандартам и инструкциям, приведенным в руководстве по установке.
Несоответствие номинала электрической сети или неправильная установка может стать причиной пожара или поражения электрическим током.
- Запрещается использовать данное устройство людям (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или интеллектуальными возможностями или с недостатком опыта и знаний, исключая случаи, когда они работают под присмотром или были проинструктированы об использовании устройства лицом, отвечающим за технику безопасности.
- Не разрешайте детям играть с устройством.
- Прибор соответствует части 15 Правил Федерального агентства по связи США. Эксплуатация устройства определяется следующими условиями: (1) данное устройство не может создавать вредные помехи, и (2) оно должно принимать любые вредные помехи, включая помехи, которые могут привести к неполадкам в работе.
- Данное цифровое оборудование класса B соответствует требованиям канадского промышленного стандарта ICES-003.

⚠ Осторожно

(Неправильное обращение с устройством может иметь серьезные последствия, включая травмы или повреждение здания.)

- Для предотвращения повреждения устройства из-за статического электричества прикоснитесь к металлическому предмету, чтобы снять электростатический заряд до использования интерфейсного блока.
Статическое электричество от человеческого тела может привести к повреждению интерфейсного блока.
- Не устанавливайте интерфейсный блок в местах, где много пара, например в ванной.
Его не следует устанавливать также в местах, в которых имеются брызги воды или возможно образование конденсата на стенах. Монтаж устройства в таких местах может привести к поражению электрическим током или обрыву соединения.
- Не монтируйте интерфейсный блок в местах, которые не защищены от прямого солнечного света, или в которых температура окружающей среды больше 40°C или меньше 0°C.
Прямые солнечные лучи, а также высокая или низкая температура окружающей среды могут привести к деформации или повреждению блока интерфейса.
- Запрещается использовать интерфейсный блок в специальных окружающих средах.
Использование устройства в местах с большим содержанием масла (например, машинного масла), пара или паров серы может привести к значительному снижению эффективности работы устройства или повреждению его деталей.
- Перед выполнением работ по монтажу устройства и проводке кабеля выключите питание подключенного оборудования.
Если питание подключенного оборудования не будет выключено, это может привести к неправильной работе или повреждению интерфейсного блока или подключенного оборудования.

2. Перед монтажом

Использование интерфейсного блока управления системой.

■Функции

Подключение с помощью системы M-NET (Рис. 2-1)

Комнатным кондиционером можно управлять централизованно или с помощью системного контроллера M-NET.

Использование в качестве проводного пульта дистанционного управления (Рис. 2-2)

Пульт дистанционного управления MA можно использовать в качестве проводного пульта дистанционного управления.

Дистанционное управление (Рис. 2-3)

Контактные сигналы позволяют вводить сигналы включения/выключения, запрета/разрешения операций и нагрева/охлаждения.

Вывод индикатора состояния (Рис. 2-4)

Можно одновременно выводить сигналы состояния включения/отключения, сигналы состояния ошибки/нормальной работы, сигналы состояния включения/отключения нагревателя и увлажнителя.

■Примерная конфигурация системы




Рис. 2-1




Рис. 2-2



Рис. 2-3


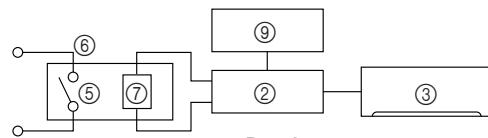


Рис. 2-4

- ① Системный контроллер и т. д.
- ② Интерфейсный блок управления системой
- ③ Внутренний блок
- ④ Пульт дистанционного управления MA

- ⑤ Контактная точка
- ⑥ Реле
- ⑦ Катушка
- ⑧ Блок питания линии передачи платы M-NET
- ⑨ Внешний источник питания постоянного тока 12 В

3. Функциональная и электрическая схема подключения компонентов интерфейсного блока

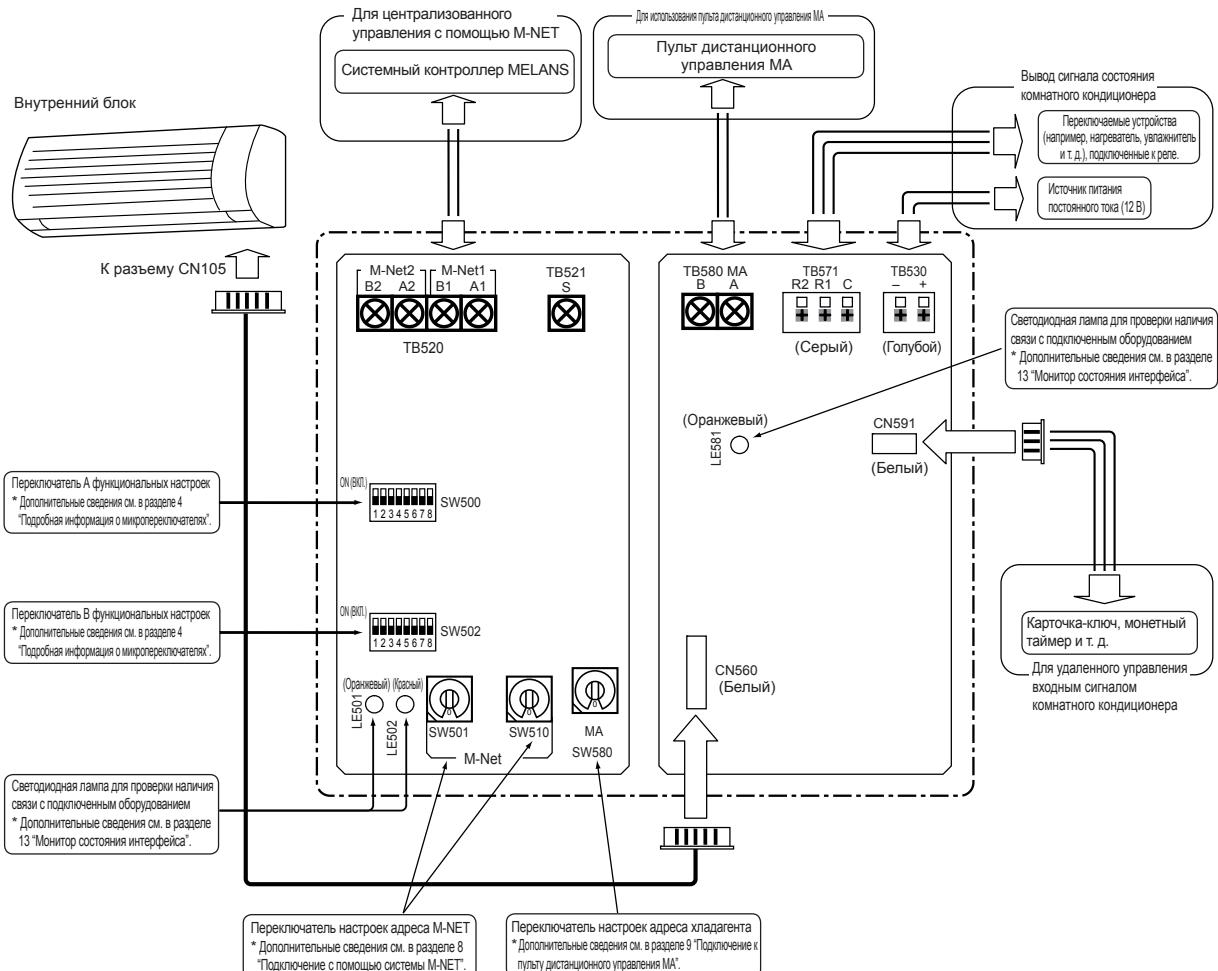

4. Подробная информация о микропереключателях

Функции	Номер переключателя	Функции	OFF (Выкл.) (Заводская настройка)	ON (Вкл.)	См. раздел	
Переключатель А функциональных настроек	SW500-1	Не используется	— (Установлено на OFF (Выкл.))	—	—	
	SW500-2	Включение/выключение электропитания	Недоступно	Доступно	12	
	SW500-3	Датчик температуры в помещении	Внутренний блок	Пульт дистанционного управления MA	9	
	SW500-4	Настройка вывода		Переключение вывода сигналов состояния включения/отключения, сигналов состояния ошибки/нормальной работы, сигналов состояния включения/отключения нагревателя и увлажнителя.	11	
	SW500-5	Настройка вывода		Ввод сигналов состояния включения/отключения и запрета/разрешения операции	10	
	SW500-6	Настройка ввода		Ввод сигналов состояния включения/отключения и запрета/разрешения операции	10	
	SW500-7	Включение отображения состояния интерфейсного блока	LE501: Подтверждение наличия связи с внутренним блоком LE502: Подтверждение наличия связи с M-NET LE581: Подтверждение подачи питания на пульт дистанционного управления MA	LE501: Подтверждение наличия связи с пультом дистанционного управления MA LE502: Светодиодная лампа не горит LE581: Подтверждение подачи питания на пульт дистанционного управления MA	13	
	SW500-8	Не используется	— (Установлено на OFF (Выкл.))	—	—	
Переключатель В функциональных настроек	SW502-1	Переключение вывода	Выход постоянного тока 12 В при работе, возникновении ошибки и т. д.	Выход постоянного тока 12 В при остановке, нормальной работе и т. д.	11	
	SW502-2	Режим ввода	Контакт уровня	Импульсный контакт	10	
	SW502-3	Задание диапазона запрещенных операций с помощью контактной точки	Системный контроллер M-NET Разрешено включение/выключение (ON/OFF)	Операция включения/выключения (ON/OFF) системного контроллера M-NET запрещена	10	
	SW502-4	Переключение режима ввода	Режим ввода для контакта уровня Режим ввода для импульсного контакта	Работа и эксплуатация оборудования запрещены замыканием накоротко контакта уровня Операция включения/выключения (ON/OFF) инвертируется при нажатии импульсного контакта	Работа и эксплуатация оборудования запрещены открытием контакта уровня ON (Вкл.) или OFF (Выкл.) независимо от того, сколько раз нажимается импульсный контакт	10
	SW502-5	Этот режим запрещен при работе с помощью контактной точки	Состояние до запрета операции с помощью контактной точки	Остановка работы кондиционера	10	
	SW502-6	Этот режим отменяется при запрещении работы с помощью контактной точки	Состояние до отмены запрета операции с помощью контактной точки	Остановка работы кондиционера	10	
	SW502-7	Не используется	— (Установлено на OFF (Выкл.))	—	—	
	SW502-8	Задается, если устройства серии Р используются в той же самой группе (только при выполнении групповой операции с помощью пульта дистанционного управления MA)	Не используются	Используются	9	

5. Детали

Принадлежность											
①	Интерфейсный блок [с 5-жильным соединительным кабелем]		1	⑤	Монтажные зажимы шнура (средние)		4	⑨	Зажимы (для соединения токоподводящих проводов)		5
②	Винты для монтажа 3,5 × 12		2	⑥	Монтажные зажимы шнура (большие)		3	⑩	3-жильные токопроводящие провода		1
③	Амортизационный материал (с адгезивом)		1	⑦	Винты для монтажа 3,5 × 12 ④, ⑤ и ⑥ (Использовать при креплении зажимов к интерфейсному блоку)		4	⑪	Винты для монтажа 4 × 10 ⑤ (Использовать при креплении рядом с комнатным кондиционером)		1
④	Монтажные зажимы шнура (малые)		2	⑧	Кабельные стяжки		9	⑫	Винты для монтажа 4 × 16 ⑤ (Использовать при сборе деталей комнатного кондиционера)		1

Перед началом монтажа подготовьте следующие компоненты

Ⓐ	Кабель связи M-NET	2-жильные экранированные кабели CVVS/CPEVS, 1,25 mm^2 или больше. • При перекрестном подключении проводов к одной клеммной коробке используется кабель диаметром 1,25 mm^2 . Кабель CPEVS: с полиэтиленовой изоляцией, в поливинилхлоридной оплётке, экранированный кабель связи Кабель CVVS: с полиэтиленовой изоляцией, в поливинилхлоридной оплётке, экранированный кабель управления РЕ: полиэтилен PVC: поливинилхлорид
Ⓑ	Кабель пульта дистанционного управления (для подключения пульта дистанционного управления ME)	2-жильные экранированные кабели CVVS/CPEVS * • Если расстояние до интерфейсного блока ① меньше 10 м: 0,3 mm^2 или больше. • Если расстояние до интерфейсного блока ① не меньше 10 м: 1,25 mm^2 или больше. *
Ⓒ	Кабель пульта дистанционного управления (для подключения пульта дистанционного управления MA)	2-жильный кабель в оболочке диаметром от 0,3 mm^2 до 1,25 mm^2 *
Ⓓ	Сигнальный кабель (используется также в качестве удлинителя)	Кабель в оболочке диаметром от 0,3 mm^2 или больше.* • Для дистанционного управления: кабель-удлинитель в свинцовой оболочке ⑩ • Для выходного сигнала состояния: кабель для подключения реле или кабель для источника питания постоянного тока
Ⓔ	Прочие изделия, приобретаемые отдельно	Подготовьте в достаточном количестве все приобретаемые отдельно компоненты, необходимые для системы.


* Используйте кабели с дополнительной изоляцией.

Используйте провода с большей изоляцией, чем МАКС. напряжение.

МАКС. напряжение определяется в соответствии с законами страны, где используется данный интерфейс.

6. Подключение интерфейсного блока управления системой к комнатному кондиционеру

- Соедините интерфейсный блок ① и панель управления внутренним прибором комнатного кондиционера 5-жильным соединительным кабелем, входящим в комплект поставки интерфейса ①.

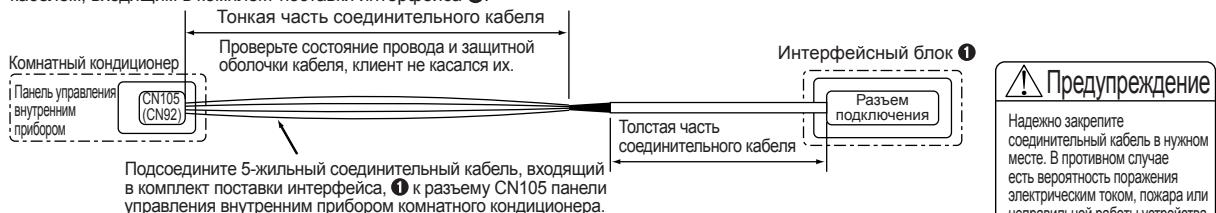

- 5-жильный соединительный кабель комнатного кондиционера должен подсоединяться в соответствии с инструкцией по монтажу.

Примечания


- Удлинение или укорачивание 5-жильного соединительного кабеля, выходящего из интерфейсного блока, ① может привести к неисправности. Также необходимо держать 5-жильный соединительный кабель как можно дальше от электрических проводов и провода заземления. Не скручивайте их вместе.
- Для защиты панели от повреждения из-за статического электричества перед началом использования устройства необходимо всегда снимать электростатический заряд.

Предупреждение


Надежно закрепите соединительный кабель в нужном месте. В противном случае есть вероятность поражения электрическим током, пожара или неправильной работы устройства.

7. Подключение интерфейсного блока управления системой ко всем системам (Дополнительная информация по каждой системе приводится в соответствующей инструкции по эксплуатации.)

- Закрепите монтажный зажим шнура винтами ④~⑥ в соответствии с толщиной соединительного кабеля, применяемого для определенной системы. Закрепите кабельную стяжку ⑧ согласно указаниям на рисунке во избежание нежелательного смещения соединительного кабеля.
- 5-жильный соединительный кабель комнатного кондиционера необходимо закрепить на кондиционере или рядом с ним.

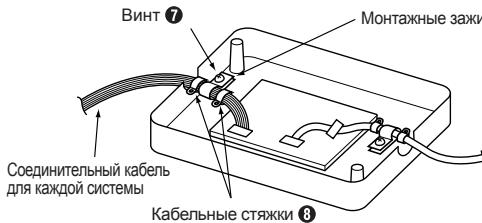

Если винты для монтажа кабеля комнатного кондиционера не подходят, можно использовать винты для монтажа ⑫.

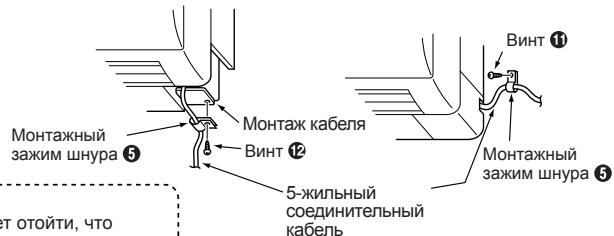

Примечания


- Если соединительный кабель закреплен ненадежно, разъем может отойти, что приведет к его неисправности или неправильной работе.
- Микропереключатель (SW500, SW502) и поворотный переключатель (SW501, SW510, SW580) интерфейсного блока ① не работают при неверной установке.

- Перед включением электропитания настройте микропереключатель компонента интерфейса ① (SW500, SW502) и поворотный переключатель (SW501, SW510, SW580).

8. Подключение к системе M-NET

■ Подключение кабеля M-NET к интерфейсному блоку управления системой


Комнатным кондиционером можно управлять централизованно или с помощью системного контроллера M-NET.

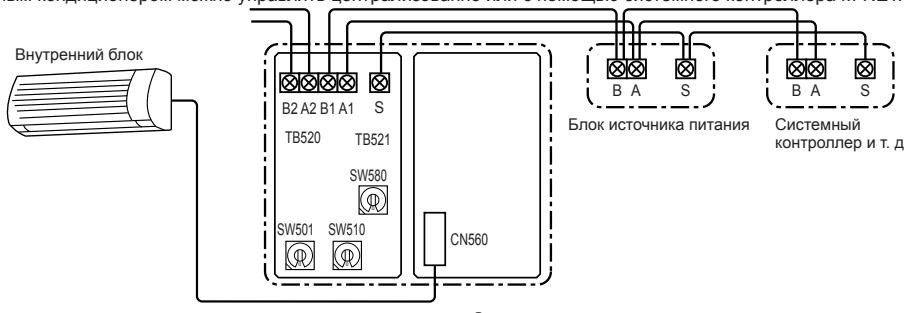


Интерфейсный блок ①

- Для подключения к системному контроллеру и к пульту дистанционного управления МЕ подсоедините кабель связи M-NET ④ или кабель пульта дистанционного управления МЕ ⑤ к TB520. (Полярность не имеет значения.) Подсоедините 2-жильный кабель связи к A1/B1 или A2/B2. (Можно подключить его к любому из этих устройств.)
- Подключайте экранированные части каждого соединительного кабеля перекрестно с помощью терминала S только при перекрестном подключении соединительных кабелей ④.
- После завершения подключения кабельной проводки надежно соедините с помощью любого монтажного зажима шнура ④-⑥ и закрепите кабельную стяжку ⑦ согласно указаниям на рисунке.

Если кабель связи ④ подключается перекрестно

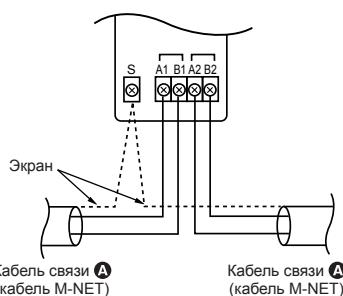


Если кабели связи ④ пересекаются и используется пульт дистанционного управления МЕ

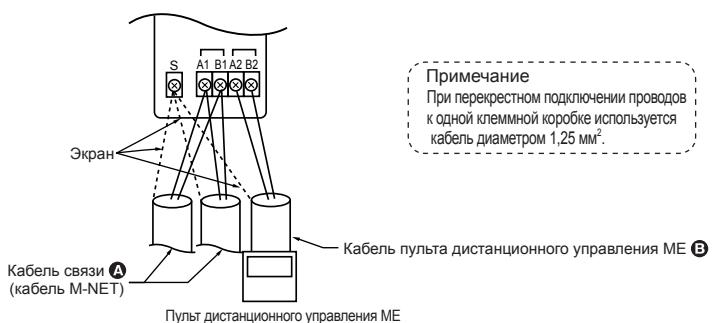


Примечание
При перекрестном подключении проводов к одной клеммной коробке используется кабель диаметром 1,25 мм².

Если кабель связи ④ подключается не перекрестно

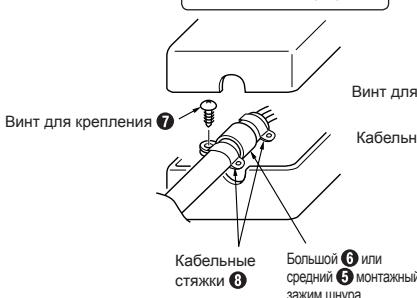

Если кабели связи ④ подключаются перекрестно

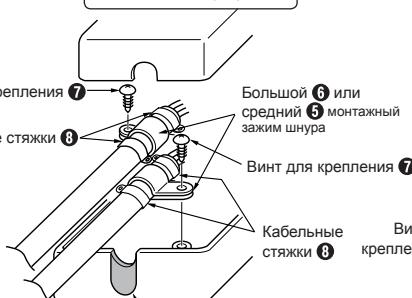

* Во избежание попадания в отверстие конденсата, насекомых и т. д. уплотните его мастикой.

Примечания

- При осуществлении электрических работ необходимо соблюдать технические стандарты по электрическому оборудованию и стандарты по внутренней проводке.
- Необходимо держать подключаемые ними провода и кабели пульта дистанционного управления как можно дальше от других электрических проводов. Если расстояние между ними слишком маленькое, возможны неполадки в работе устройства.
- К системе M-NET можно подключить только один пульт дистанционного управления МА.
- Запрещено помещать в одну группу серии City Multi и Р.
- Выполнить тестовую проверку с пульта дистанционного управления МЕ или системного контроллера нельзя.


■ Настройка переключателей при подключении M-NET

Номер переключателя	Адрес	Комментарии
SW510 SW501	Адрес M-NET Значения, кроме 10: Значения, кроме 1 SW510 SW501	SW510 задает значения адресации в десятках, а SW501 — в единицах. (Можно задать адрес от 01 до 50.) Например, чтобы настроить устройство на адрес 25, переведите SW510 в положение "2", а SW501 — в положение "5". * На рисунке слева показан адрес 1.
SW580	Адрес хладагента SW580	Если пульт дистанционного управления МА не используется, для адреса хладагента (SW580) задайте значение "1".

9. Подключение к пульту дистанционного управления MA

■ Подключение интерфейсного блока управления системы к пульту дистанционного управления MA

Комнатным кондиционером можно управлять с помощью проводного устройства дистанционного управления.

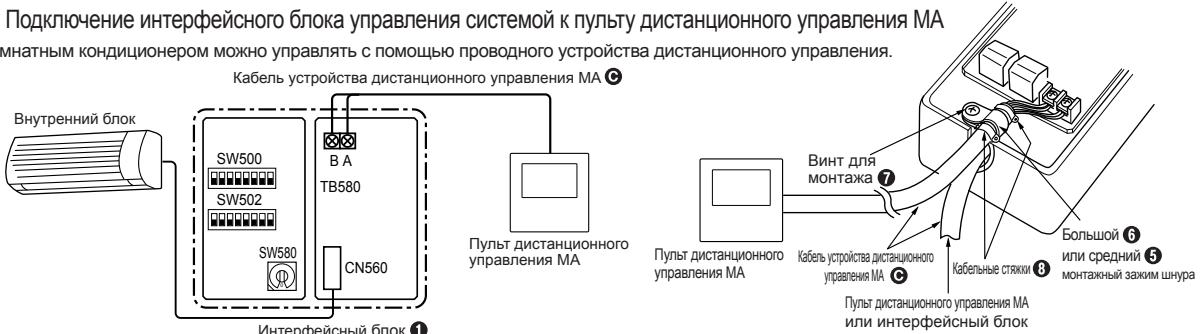


- Для подключения пульта дистанционного управления MA соедините кабель пульта дистанционного управления MA **C** с TB580. (Полярность не имеет значения.)
- Если используется группа из нескольких комнатных кондиционеров, создайте перекрестное соединение TB580 с группой кондиционеров с помощью кабеля пульта дистанционного соединения MA **C**.
- Пульт дистанционного управления MA может управлять группой, включающей до 16 комнатных кондиционеров.
- К одной группе комнатных кондиционеров можно подключить до двух пультов дистанционного управления MA.
- Длина кабельной проводки от интерфейсного блока с адресом хладагента "0" до пульта дистанционного управления MA не должна превышать 10 м.
- Чтобы использовать группу комнатных кондиционеров, полная длина кабельной проводки до пульта дистанционного управления MA должна быть меньше 50 м.

Примечания

- Перед использованием убедитесь, что настройка дисплея автоматического обогрева/охлаждения на пульте дистанционного управления MA установлена в положение OFF (ВЫКЛ.). * Дополнительную информацию о настройке дисплея автоматического обогрева/охлаждения см. в инструкции по эксплуатации пульта дистанционного управления MA.
- * Если настройка дисплея автоматического обогрева/охлаждения на пульте дистанционного управления MA установлена на ON (ВКЛ.), дисплей на пульте дистанционного управления может отличаться от фактического режима работы устройства.
- Нельзя запустить тестовый прогон, используя переключатель тестового прогона на пульте дистанционного управления MA.
- Групповое управление системой серии CITY MULTI невозможно.

Управление группой комнатных кондиционеров

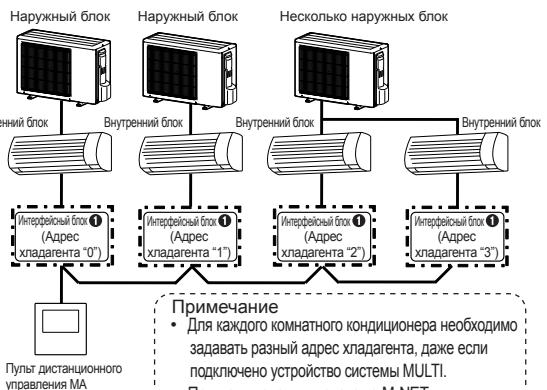

Примечание

- Для каждого комнатного кондиционера необходимо задавать разный адрес хладагента, даже если подключено устройство системы MULTI.
- При подключении к системе M-NET и выполнении группового управления с помощью пульта дистанционного управления MA групповые настройки необходимо задавать с помощью системного контроллера M-NET.

■ Настройка переключателей при подключении пульта дистанционного управления MA

• Настройка адреса хладагента

Номер переключателя	Адрес хладагента	Комментарии
SW580	Можно задать адрес от 0 до 15 	<ul style="list-style-type: none"> Установите адрес хладагента "0" для блока питания пульта дистанционного управления MA. При использовании группы из двух или более комнатных кондиционеров для разных кондиционеров установите различные адреса хладагента. * Значения поворотного переключателя A-F соответствуют адресам хладагента 10–15.

• Настройка положения датчика температуры в помещении

Функции	Номер переключателя	Дополнительная информация по работе
Датчик температуры в помещении	SW500 ON (ВКЛ.) OFF (ВЫКЛ.)	<p>SW500-3: OFF (ВЫКЛ.)</p> <ul style="list-style-type: none"> Температура в помещении определяется с помощью датчика температуры приточного воздуха устройства. SW500-3: ON (ВКЛ.) Температура в помещении определяется с помощью датчика температуры пульта дистанционного управления.


• Задается, если устройства серии P используются в той же самой группе (только при выполнении групповой операции с помощью пульта дистанционного управления MA)

Функции	Номер переключателя	Дополнительная информация по работе
Устройства серии P используются в той же самой группе	SW502 ON (ВКЛ.) OFF (ВЫКЛ.)	<p>SW502-8: OFF (ВЫКЛ.)</p> <ul style="list-style-type: none"> Установлено на OFF (ВЫКЛ.), если устройства серии P не используются в той же самой группе. SW502-8: ON (ВКЛ.) Установлено на ON (ВКЛ.), если устройства серии P используются в той же самой группе.

11. Настройка выходного сигнала

■ Подключение интерфейсного блока управления системой

Каждое реле может включаться/выключаться путем синхронизации с сигналом состояния включения/выключения, сигналом состояния ошибки/нормальной работы, сигналом состояния включения/выключения нагревателя и сигналом состояния включения/выключения увлажнителя.

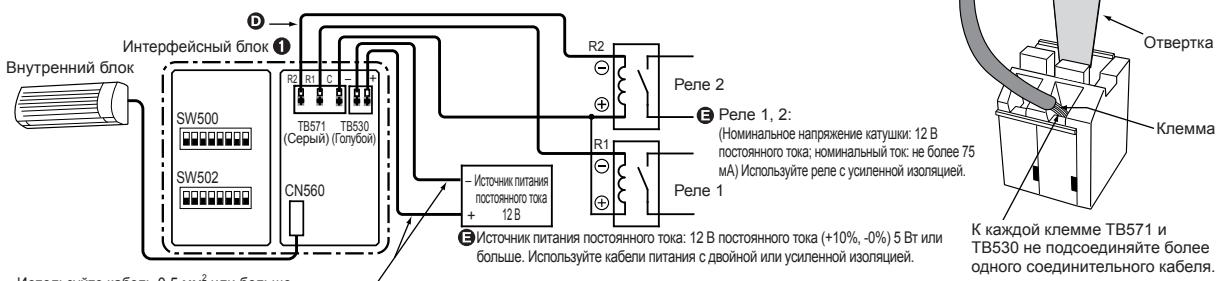

Используйте кабель 0,5 мм² или больше.
Кабель должен соответствовать по размеру клемме TB530 и подходить для провода постоянного тока 12 В.

Примечания

- Клемма TB530 для подключения источника питания имеет полярность, поэтому перед подключением к этой клемме проверьте полярность.
- Не подключайте к клемме TB571 источник питания постоянного тока напряжением 12 В.
- Если используется реле, встроенное в диод, проверьте полярность. Клемма С на TB571 — положительный потенциал \oplus , а R1 и R2 — отрицательные потенциалы \ominus .

- При подсоединении к TB571 и TB530 вставляйте провод после вставки отвертки в клемму.
- КТВ571 и ТВ530 подключайте только следующие типы электрических проводов: многожильный провод; диаметр от 0,3 мм² до 1,25 мм²; одножильный провод; диаметр от 0,4 мм до 1,2 мм.
- Длина зачистки электрического провода, подключаемого к ТВ571 и ТВ530, должна быть 7–10 мм.
- Длина кабельной проводки от платы интерфейса до реле 1 и 2 должна быть меньше 50 м.

■ Настройка переключателей при использовании состояния выходного сигнала

Функции	Номер переключателя	Дополнительная информация по работе
ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.), вывод сигналов состояния ошибки/нормальной работы	SW500 SW502 ON (ВКЛ.) OFF (ВЫКЛ.) 	<p>SW502-1: OFF (ВЫКЛ.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Реле 1 включено, если включен комнатный кондиционер, и выключено, если он выключен. • Реле 2 включено, если комнатный кондиционер работает неправильно, и выключено, если он работает в нормальном режиме. <p>SW502-1: ON (ВКЛ.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Реле 1 и 2 работают в обратном порядке по сравнению с тем, что написано выше.
ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.), вывод сигналов состояния управления нагревателем	SW500 SW502 ON (ВКЛ.) OFF (ВЫКЛ.) 	<p>SW502-1: OFF (ВЫКЛ.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Реле 1 включено, если включен комнатный кондиционер, и выключено, если он выключен. • Если кондиционер работает в режиме нагрева (автоматический нагрев), и температура в помещении становится ниже заданной температуры на 4,5°F (2,5°C), реле 2 (нагреватель) включается. <p>Если кондиционер работает в режиме, отличном от режима нагрева (автоматический нагрев), или выключен, либо если температура в помещении становится выше заданной температуры, реле 2 (нагреватель) выключается.</p> <p>SW502-1: ON (ВКЛ.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Реле 1 и 2 работают в обратном порядке по сравнению с тем, что написано выше.
ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.), вывод сигналов состояния управления увлажнителем	SW500 SW502 ON (ВКЛ.) OFF (ВЫКЛ.) 	<p>SW502-1: OFF (ВЫКЛ.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Реле 1 включено, если включен комнатный кондиционер, и выключено, если он выключен. • Если кондиционер работает в режиме нагрева (автоматический нагрев), реле 2 (увлажнитель) включается. <p>Если кондиционер работает в режиме, отличном от режима нагрева (автоматический нагрев), или выключен, либо если температура в помещении становится выше заданной температуры, реле 1 (нагреватель) выключается.</p> <p>SW502-1: ON (ВКЛ.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Реле 1 и 2 работают в обратном порядке по сравнению с тем, что написано выше.
Вывод сигналов состояния управления нагревателем и увлажнителем	SW500 SW502 ON (ВКЛ.) OFF (ВЫКЛ.) 	<p>SW502-1: OFF (ВЫКЛ.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Если кондиционер работает в режиме нагрева (автоматический нагрев), и температура в помещении становится ниже заданной температуры на 4,5°F (2,5°C), реле 1 (нагреватель) включается. <p>Если кондиционер работает в режиме, отличном от режима нагрева (автоматический нагрев), или выключен, либо если температура в помещении становится выше заданной температуры, реле 1 (нагреватель) выключается.</p> <p>SW502-1: ON (ВКЛ.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Если кондиционер работает в режиме нагрева (автоматический нагрев), реле 2 (увлажнитель) включается. Если кондиционер работает в режиме, отличном от режима нагрева (автоматический нагрев), или выключен, реле 2 (увлажнитель) выключается. <p>SW502-1: OFF (ВЫКЛ.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Реле 1 и 2 работают в обратном порядке по сравнению с тем, что написано выше.

12. Включение/выключение электропитания

При подаче электропитания на комнатный кондиционер он включается.


- При первом использовании кондиционера установите нужное состояние кондиционера с помощью пульта дистанционного управления и отключите питание на 1 минуту.

* Если кондиционер не используется в течение длительного времени, необходимо снова установить нужное состояние кондиционера с помощью пульта дистанционного управления.

Внутренний блок



Интерфейсный блок ①



Примечания

- Если подключено несколько внешних блоков, включить/отключить кондиционер с помощью функции питания невозможно.
- При включении двух или более комнатных кондиционеров с помощью функции включения/отключения настройте систему так, чтобы кондиционеры не восстанавливались одновременно. (Во избежание броска пускового тока включайте кондиционеры последовательно.)

Настройка переключателей при использовании функции включения/выключения электропитания

Функции	Номер переключателя	Дополнительная информация по работе
Включение/выключение электропитания	 SW500 ON (VKL) OFF (VYKL)	SW500-2: OFF (VYKL). <ul style="list-style-type: none"> • После подачи питания комнатный кондиционер возобновляет работу согласно установленным условиям работы. Если функция автоматического перезапуска кондиционера отключена, кондиционер не будет включаться автоматически. • SW500-2: ON (VKL) • При подаче электропитания на комнатный кондиционер он включается.


13. Монитор состояния интерфейса

Состояние интерфейсного блока можно проверить по светодиодной лампе на панели интерфейсного блока ①.

Внутренний блок



Интерфейсный блок ①




- Приведенная ниже таблица используется для проверки связи. Если установить связь не удалось, проверьте, что нет обрыва соответствующего соединения в разъеме или клеммной коробке.

Функции	Номер переключателя	Дополнительная информация по работе
Монитор состояния интерфейса	 SW500 ON (VKL) OFF (VYKL)	SW500-7: OFF (VYKL). <ul style="list-style-type: none"> • LE501 (Оранжевый): Если светодиодная лампа мигает с интервалом 1 секунда, это значит, что связь между интерфейсным блоком и комнатным кондиционером установлена. Если светодиодная лампа не горит, это значит, что связь между интерфейсным блоком и комнатным кондиционером не установлена. • LE502 (Красный): Если светодиодная лампа мигает с интервалом 1 секунда, это значит, что связь между интерфейсным блоком и системным контроллером M-NET установлена. Если светодиодная лампа не горит, это значит, что связь между интерфейсным блоком и системным контроллером M-NET не установлена. SW500-7: ON (VKL). <ul style="list-style-type: none"> • LE501 (Оранжевый): Если светодиодная лампа мигает с интервалом 10 секунд, это значит, что связь между интерфейсным блоком и пультом дистанционного управления MA установлена. Если светодиодная лампа не горит, это значит, что связь между интерфейсным блоком и пультом дистанционного управления MA не установлена. • LE502 (Красный): Светодиодная лампа не горит * LE581 (Оранжевый) отображает следующее состояние независимо от того, включен или выключен переключатель SW500-7. <ul style="list-style-type: none"> • Если светодиодная лампа горит, питание подается от интерфейсного блока на пульт дистанционного управления MA ①. Если она не горит, питание не подается.

14. Монтаж интерфейсного блока управления системой

Примечания

- Интерфейсный блок ① необходимо разместить в таком месте, чтобы соединительного кабеля (5-жильного) интерфейсного блока ① было достаточно для достижения внутреннего блока.
- Прибор не будет функционировать надлежащим образом, если соединительный кабель удлинен, поэтому удлинять 5-жильный соединительный кабель не следует.
- Надежно закрепите интерфейсный блок ① на опоре или стене с помощью 2-х или более винтов ②.




Подключите 5-жильный соединительный кабель интерфейсного блока ① сюда. Остальную часть 5-жильного соединительного кабеля уложите в кабельный короб за кондиционером.

Если наблюдается провисание 5-жильного соединительного кабеля, с помощью зажима ③ закрепите провисание.

■ При монтаже на стене

Прикрепите корпус интерфейсного

блока ① к стене с помощью винтов ②.

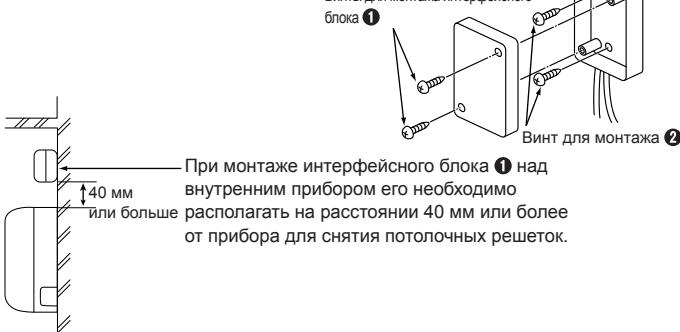


Винты для монтажа интерфейсного блока ①

Винт для монтажа ②

При монтаже интерфейсного блока ① над внутренним прибором его необходимо или больше располагать на расстоянии 40 мм или более от прибора для снятия потолочных решеток.

■ При монтаже интерфейсного блока на потолке

При монтаже интерфейсного блока ① в потолке или внутри стены необходимо оборудовать крышку люка для последующего обслуживания.



* При монтаже интерфейсного блока ① с помощью амортизационного материала ③ исключите возможность падения.

15. Примечания по эксплуатации

Подробно разъясните пользователям устройства все положения, касающиеся управления устройством. (По завершении установки передайте эти инструкции пользователям.)

Для управления комнатными кондиционерами с помощью интерфейсного блока ① можно использовать пульт управления внешней модульной системой серии City-Multi или серии P, однако существует ряд ограничений из-за различий функций комнатных кондиционеров и внешней модульной системы.

- При управлении системой с помощью системного контроллера, пультов дистанционного управления MA или ME эти операции не будут отображаться на дисплее беспроводного пульта дистанционного управления.
- Если задан исходный режим осушения на пульте дистанционного управления, подключенном к комнатному кондиционеру, на дисплее отображается "Осушение", поскольку на пультах дистанционного управления MA или ME и системном контроллере нет режима осушки.
- Поскольку диапазон температур комнатных кондиционеров шире диапазона температур, который можно установить с помощью системного контроллера, пультов дистанционного управления MA или ME, если на комнатных кондиционерах установлена температура ниже 17°C или выше 30°C, то на дисплее температур системного контроллера и пультов дистанционного управления MA или ME будет отображаться минимальная или максимальная температура, которую можно задать. (Например, если на комнатном кондиционере задана операция охлаждения помещения до 16°C, то на дисплее системного контроллера, пульте дистанционного управления MA или пульте дистанционного управления ME может отобразиться "17°C").
- Операции с таймером необходимо задавать только с помощью пульта дистанционного управления, поставляемого вместе с комнатными кондиционерами, или с помощью системного контроллера, пульта дистанционного управления MA или пульта дистанционного управления ME. При одновременном использовании обоих пультов для установки таймера он не будет работать надлежащим образом.
- Если с помощью системного контроллера задан режим "Ручные операции запрещены" (операции включения/выключения, операции настройки температуры, режим работы), соответствующая операция на пульте дистанционного управления, подключенном к комнатному кондиционеру, не принимается, а отображается разрешенная операция. Принятие операции сопровождается звуковым сигналом.
- Часть функций, включая операцию горизонтальной продувки воздухом, не доступна с помощью пульта дистанционного управления ME, системного контроллера или пульта дистанционного управления MA.

16. Характеристики

Внутренний блок	Входное напряжение	12 В
	Потребляемая мощность	1,8 Вт
	Входной ток	0,15 А
Блок источника питания	Входное напряжение	12 В
	Потребляемая мощность	4,8 Вт
	Входной ток	0,4 А

This product is designed and intended for use in the residential, commercial and light-industrial environment.

The product at hand is based on
the following EU regulations:

- Low Voltage Directive 2006/95/EC
- Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
AUTHORIZED REPRESENTATIVE IN EU:
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, U.K.